

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


сборен ГИС-1 Негру Вода - ГИС Провадия,
ГИС-1 Негру Вода -ПГХ Чирен

ОТ: 2014-01-01 09:00:00 ДО 2014-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96.65368	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1.67674	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0.48626	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0.11656	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0.09742	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0.03193	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0.03778	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0.00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0.00394	%
10	АЗОТ	N ₂	0.76432	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0.13137	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0.00008	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0.69221	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8108	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8991	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-25.7	°C

100.00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

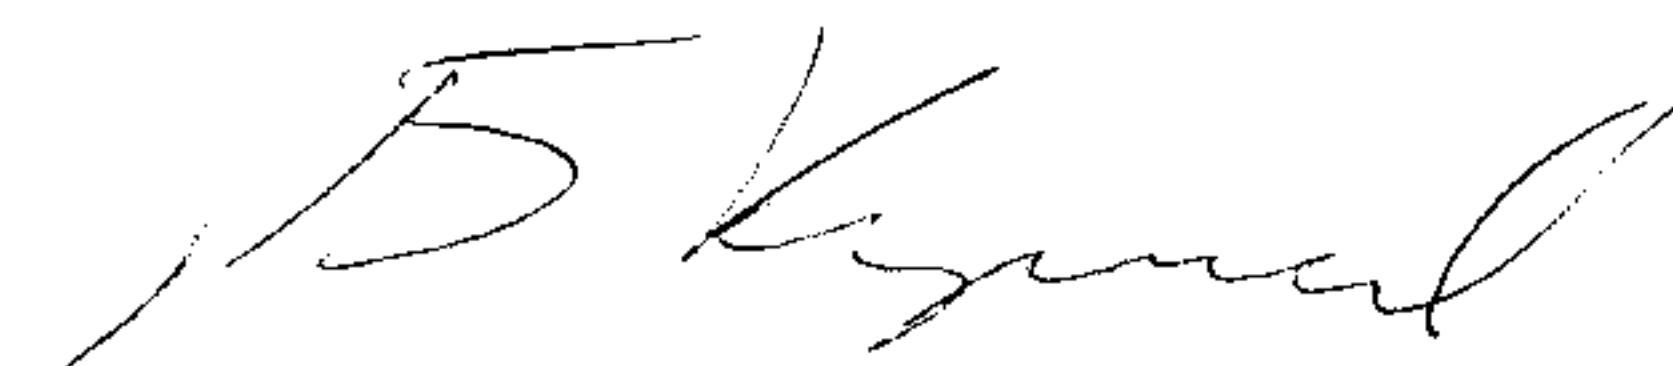

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Изола Петров
- 2 ГРС София 2
- 3 АГРС Нови Искър
- 4 ГРС София 3
- 5 ГРС София 4
- 6 ГРС Перник