

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2014-01-01 09:00:00 ДО 2014-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96.20909	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1.96063	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0.53843	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.16026	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.12400	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.04994	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.06483	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0.00018	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0.78172	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0.11092	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0.00000	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	г	0.69890	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8183	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9075	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30.0	°C

100.00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

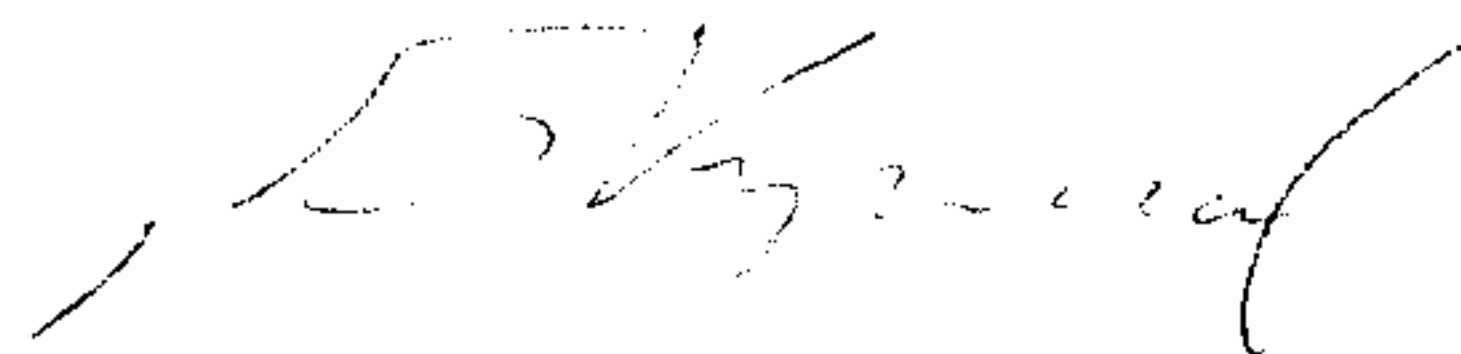

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГРС Роман
- 2 АГРС Мездра
- 3 АГРС Техкерамик
- 4 АГРС Мездра 2
- 5 АГРС Топлофикация Враца

- 6 ГИС Екометан
- 7 ГРС Враца
- 8 АГРС Мраморен
- 9 ГРС Чирен - Нивево
- 10 ГРП Бели Извор
- 11 АГРС Монтана

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Б. Криванов' (B. Krivanov), written in a cursive style.